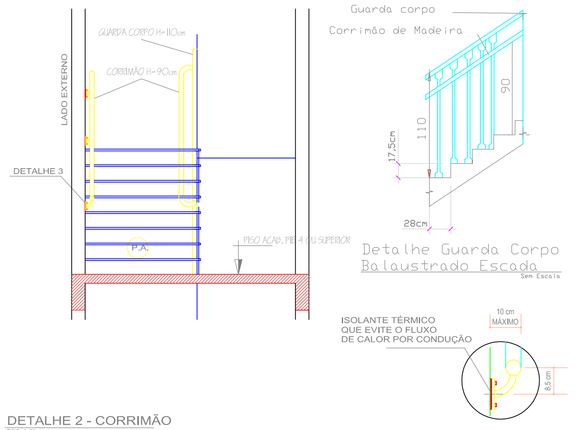



DETALHE 2 - CORRIMÃO
ESC. 1/25

Notas:

1 - Nao podem ter as extremidades em ganchos.
2 - Suportar a uma forca de tracionamento no mínimo de 200Kgf.
3 - O material nao precisa necessariamente ser incombustível, porem devidamente isolados das paredes, exceto guarda-corpo
4 - Devem estar situado (110cm) acima do nível da superfície do degrau, medida esta tomada verticalmente da borda (nariz) do degrau ao topo do corrimao.
5 - Podem projeta-se ate 10cm de cada lado, sem obrigatoriedade de aumento da largura da escada.
6 - Consultar NBR 9077/85-4.2.1.5.


Notas: ESCADA COMUM

1 - A escada e respectivos patamares, serao construidos em concreto armado ou em material de equivalente resistencia ao fogo, com revestimento de piso cerâmico incombustível anti-derrapante
2 - Coeficiente de fricção > 0,40 p/ teste úmido
3 - Coeficiente de fricção > 0,75 p/ teste seco
4 - Coeficiente de abrasão PIE4 ou PIE 5 (NBR10545)

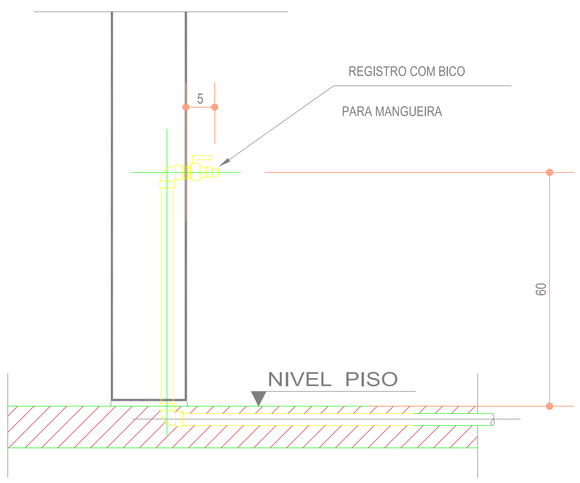


DETALHE DO PONTO DE ALIMENTAÇÃO DOS FOGÕES
S/ ESC.


DETALHE 14

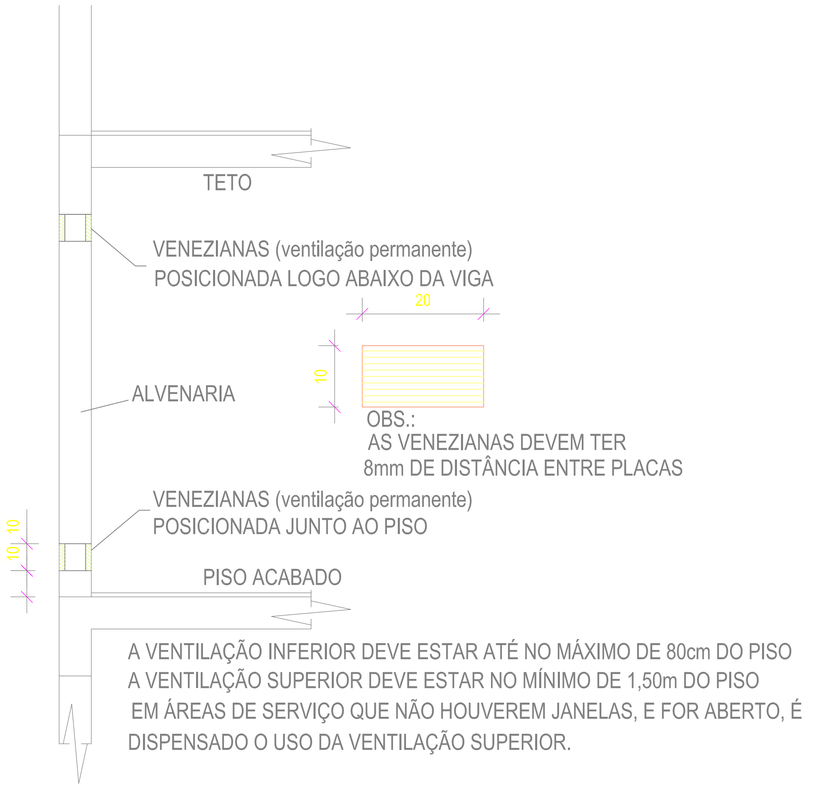

DET. VENTILAÇÃO PERMANENTE

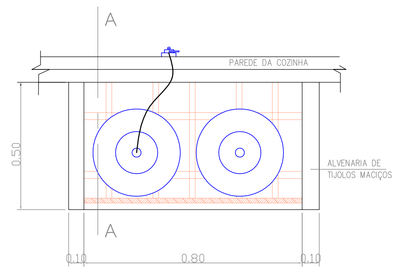

ABRIGO P/ BOTIJÃO
DE GLP - 13 kg
S/ ESC.

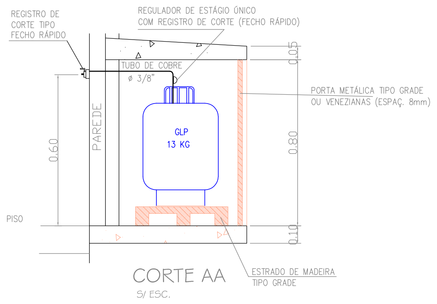

CORTE AA
S/ ESC.


ABRIGO PARA BOTIJÃO DE 13 KG - (P-13)
S/ Esc.

MARCA DE CONFORMIDADE

PLACA INDICATIVA NAS PORTAS DE ACESSO



IN 006 - ANEXO C
DETALHE 4 - (Padrão)

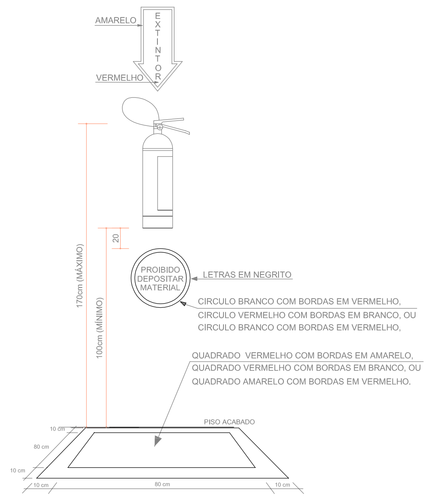

DETALHES DO EXTINTOR DE
INCÊNDIO COM SINALIZAÇÃO DE PISO
s/ esc

MARCA DE CONFORMIDADE

BAIRRO CENTRO	CIDADE: MODELO-SC
QUADRA Nº 20	LOTE Nº 259 e 260
	ÁREA EXISTENTE: 4.652,00 m²
ÁREA TOTAL: 5.659,75 m²	ÁREA AMPLIADA: 1.007,75 m²

APROVAÇÃO:

inove ENGENHARIA

RESP. TÉCNICO:
JOÃO PEDRO KOTHE
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 81.513-4

ASS. PROPRIETÁRIO:

CNPJ: 83.021.832/0001-11

ASS. OU CARIMBO:

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MODELO

OBRA:
Ampliação do Ginásio Esportivo Centro de Eventos Arnildo Waldemar

LOCAL:
R. Duque de Caxias, esq. com as R. XV de Novembro e R. José Bonifácio

ÁREA:
5.659,75 m²

DESENHO:
NEUCIR L.

ARQUIVO:
centroeventosmodelo

CONTEÚDO:
PREVENTIVO DE INCÊNDIO
- Detalhes

DATA:
Abril/ 2013
ESCALA:
INDICADA

FOLHA:
06/06

NEUCIR LUIZ SCHNEIDER